

Согласовано:

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района

Буренков. А.Е.

20__ г.



Утверждаю:

Генеральный директор
МУП "ТеплоЭнерго"


Гладков В.В.

20__ г.



**Температурный график работы тепловых сетей г. Катав-Ивановска
на 2014-2015гг. (ФЗ №130 от 27.07.2010г. Ст. 23 п.3 п.п.7).**

Температура
сетевой воды, °С

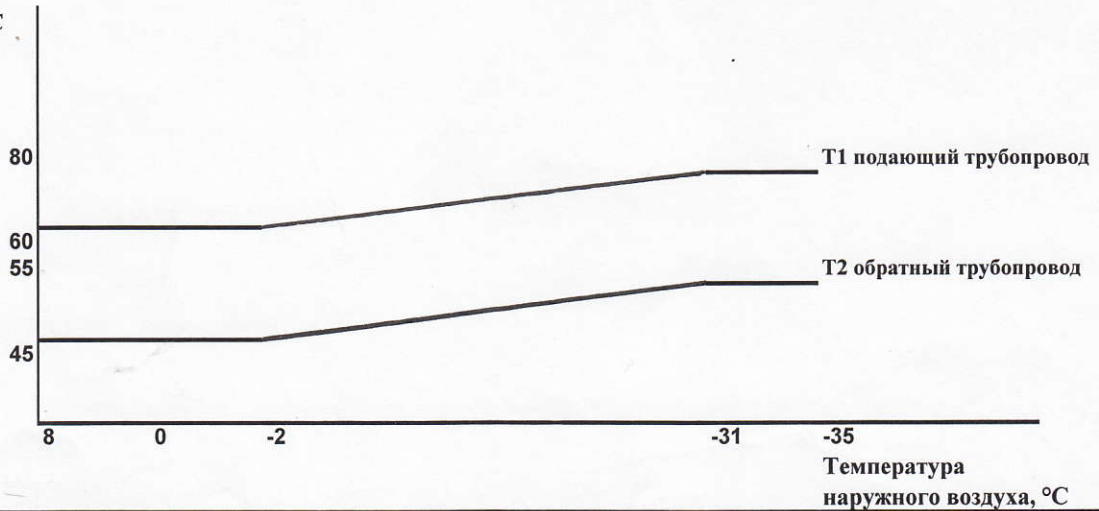

Температура на наруж. возд.	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2
T1	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
T2	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Температура на наруж. возд.	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
T1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	66
T2	46	47	47	48	49	49	50	51	51	52	52

Температура на наруж. возд.	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24
T1	67	67	68	69	70	71	72	73	74	75	75
T2	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	57

Температура на наруж. возд.	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35
T1	75	76	76	76	77	78	79	79	80*	80*	80*
T2	57	58	58	58	59	59	60	60	60	60	60

* - температурный график разработан согласно местным условиям, т.к. в МКД отсутствуют элеваторные узлы, а температура на ГВС не должна превышать 75° С

Главный инженер

М.П.Буренков